

BioStar2 SIO2 통신연결 및 기본 설정 방법

SUPREMA / 기술지원팀

[정의]

☞ BioStar 2에서 SIO2 통신연결 및 기본 설정 방법

[절차]

※ 장치 설정

1) BioStar 2 로그인

- 장치 메뉴 클릭
- 연결된 장치 **마스터 장치**로 사용할 장치를 클릭

(※ **마스터 장치**: 출입 시 문을 인증 이력을 확인하여 문을 열어주는 장치)

- RS-485: **마스터**로 선택

우측 하단의 **확인** 버튼을 클릭

네트워크

TCP/IP

☒ DHCP 사용

• IP 주소 192.168.16.179

• 게이트웨이 192.168.16.1

• DNS 서버 주소

서버 통신

☐ 장치에서 서버 연결


• 서버 주소

시리얼 통신

• RS-485 **마스터**

확인 취소


2) 마스터 장치 우측 버튼을 눌러 슬레이브 장치 검색 항목 클릭

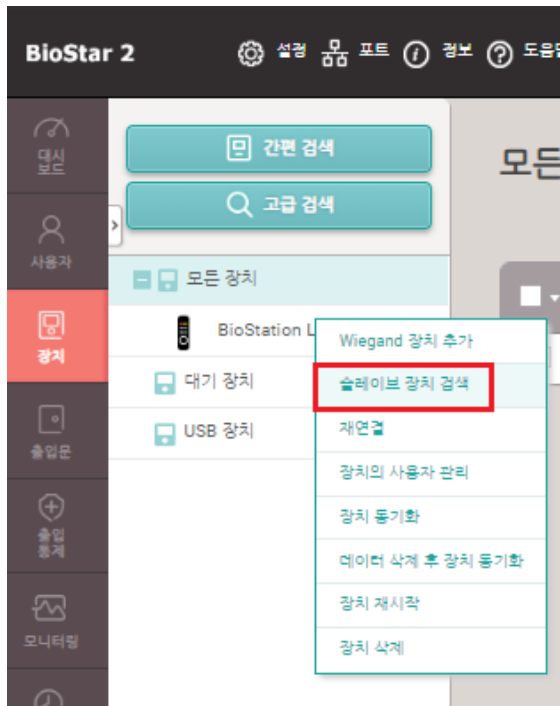

3) 검색된 SIO2 장치가 확인되면 선택 및 추가 버튼을 클릭




4) 장치 연결 상태 확인

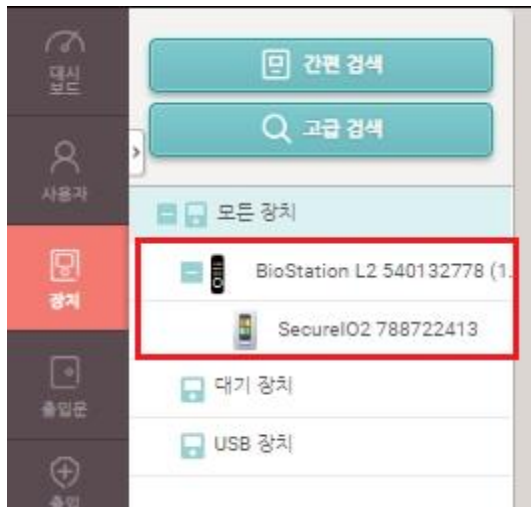

※ 출입문 설정

1) BioStar 2 로그인

- 출입문 메뉴 클릭
- 출입문 추가 클릭

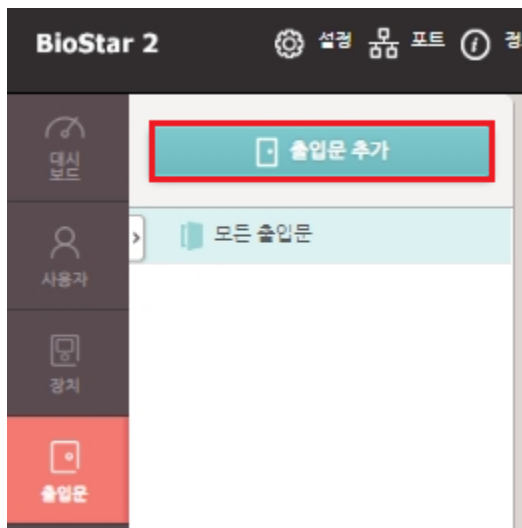

2) 이름 입력

- 입실 장치: 마스터 장치로 선택

- 출입문 릴레이(*): SIO2 릴레이 0 선택
- 퇴실 버튼: SIO2 입력 0 선택
- 우측 하단의 **확인** 버튼을 클릭

정보

• 이름: **출입문**

• 설명:

설정

• 입실 장치: BioStation L2 540132778 (192.168.16.179)

• 출입문 릴레이(*): 장치 SecureIO2 788722413의 릴레이 0

• 퇴실 버튼: 장치 BioStation L2 540132778 (192.168.16.179)의 입력 0

• 출입문 센서: 없음

확인 취소

3) 설정된 출입문 항목 확인

	이름	그룹	입실 장치
<input type="checkbox"/>	출입문	모든 출입문	BioStation L2 540132778 (192.168.16.179)

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.